

3 更換消防沙桶

位置: 1/F 車場 共 1 個



4 加裝消防喉轆鏈仔

位置: 1/F 車場 (近車 Lift 及 MO), 2/F 公眾走廊 (近 E 單位及 H 單位) 共 4 個




5 加裝消防喉轆射咀箱

位置: 1/F 車場 (近車 Lift 及 MO), 2/F 公眾走廊 (近 E 單位及 H 單位) 共 4 個




6 加裝消防喉轆拉輪

位置: 1/F 車場 (近車 Lift) 共 1 個

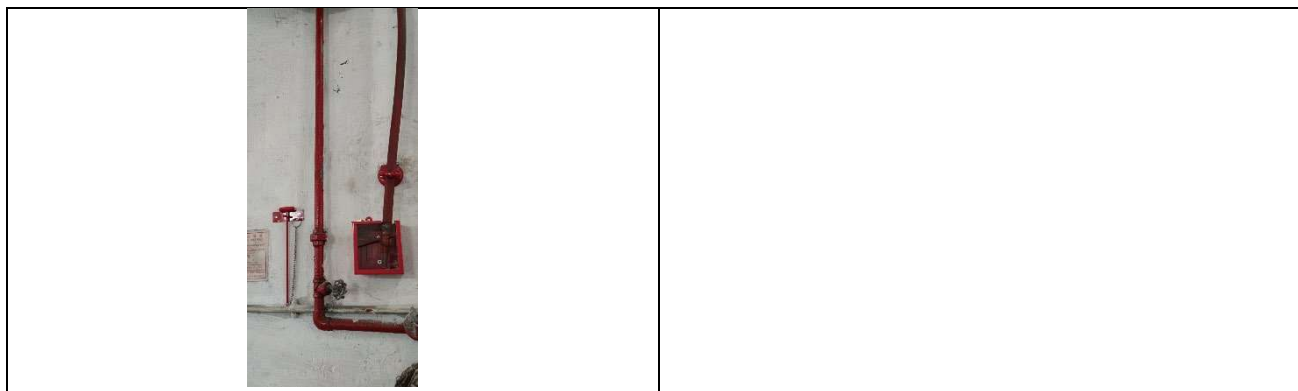


7 加裝消防喉轆射咀

位置: 1/F 車場 (近車 Lift) 共 1 個

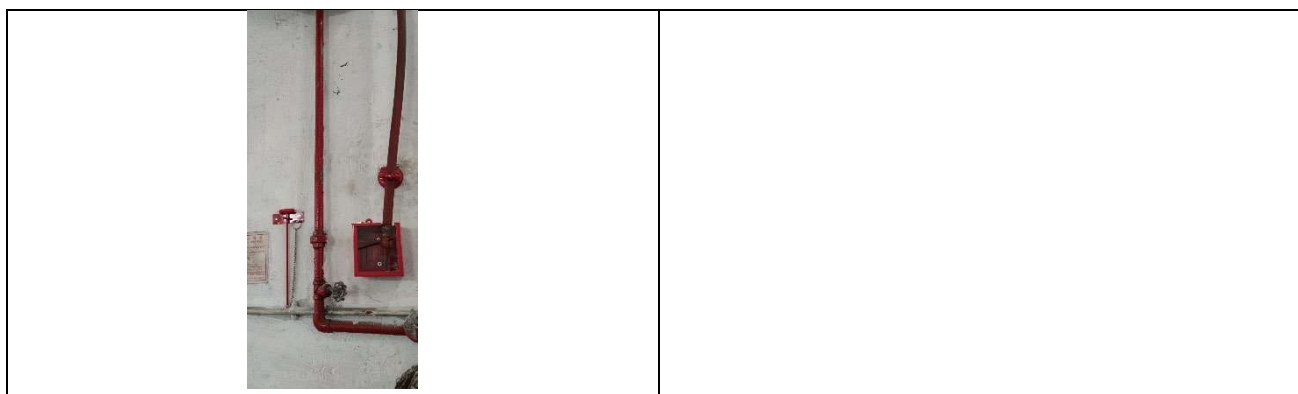


8 更換消防喉轆閘掣

位置: 1/F 車場 (近車 Lift) 共 1 個



9 更換消防入水掣

位置: G/F 共 1 個

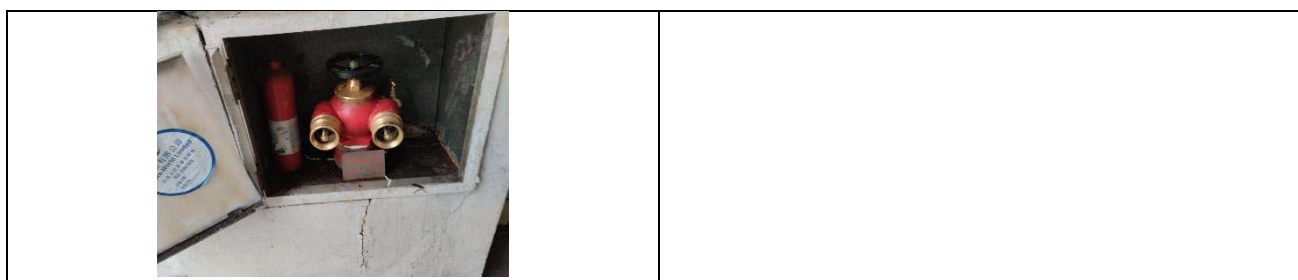


10 加裝消防水缸容量指示牌

位置: 1/F 上水泵房及天台泵房 共 2 個




11 加裝消防閘掣掛鎖

位置: 1/F 上水泵房及天台泵房 共 1 項

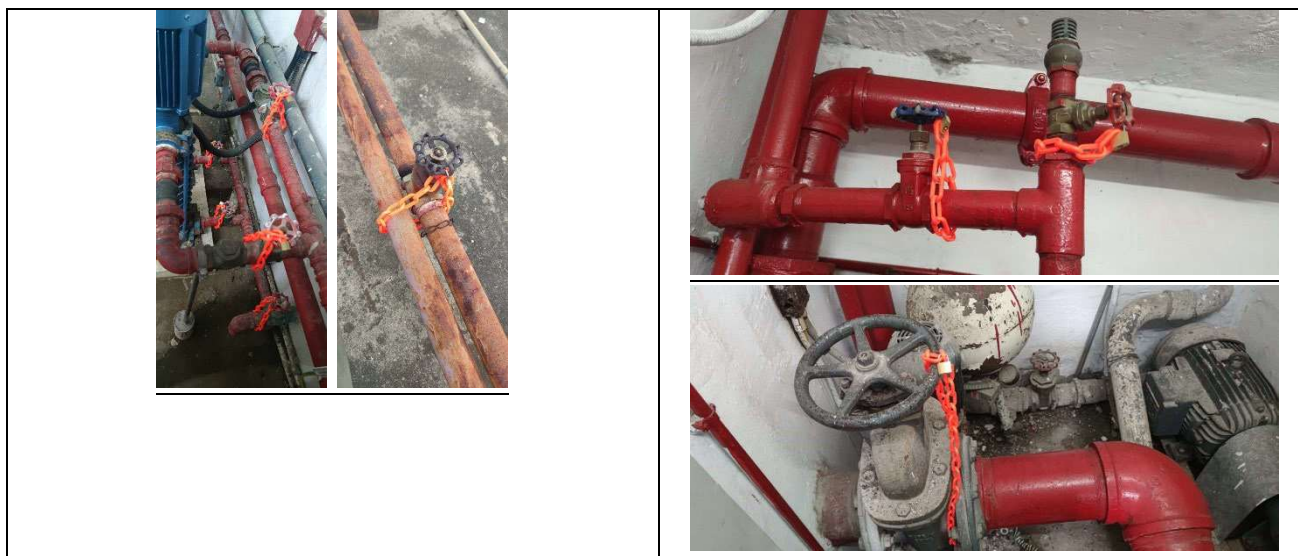

12 繪制現有消防栓/喉轆系統圖（並用相框掛於泵房內）

位置: 1/F 上水泵房及天台泵房 共 1 項

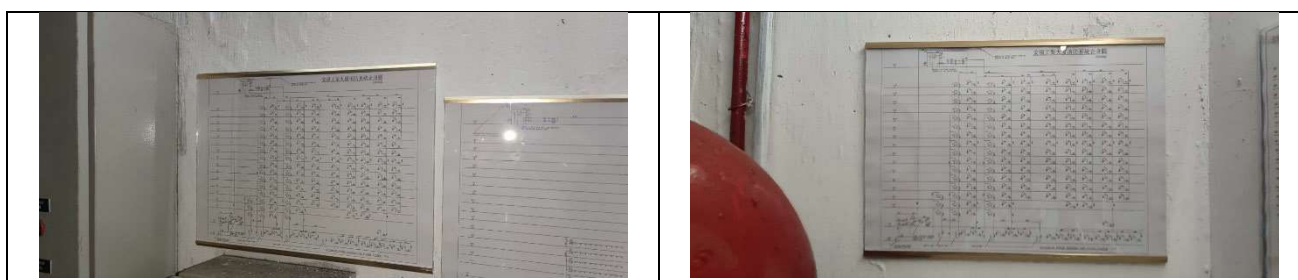


13 跟查消防控制箱線路（未能維修需重新做燈喉及穿線則另行報價）

位置: 1/F MO 共 1 項



14 繪制現有消防電力系統圖（並用相框掛於泵房內）

位置: 1/F MO, 上水泵房及天台泵房 共 1 項

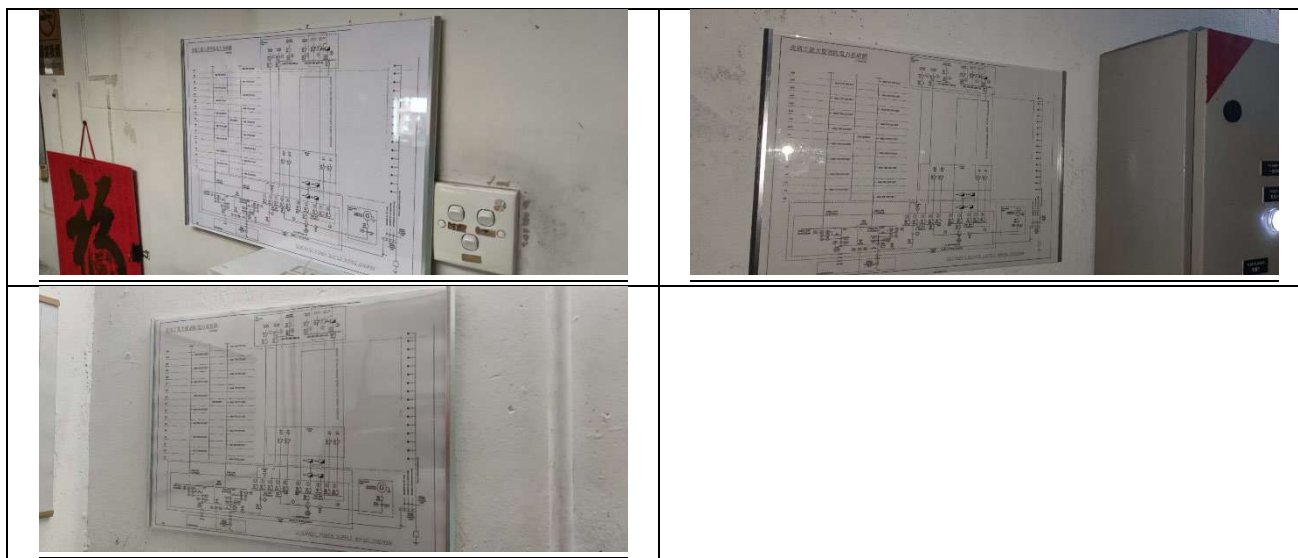

15 更換花灑入水制連止回閥

位置: G/F 共 2 個




16 繪制現有消防花灑系統圖（並用相框掛於泵房內）

位置: G/F 消防花灑總控制閥, 1/F 上水泵房及天台泵房 共 1 套




17 加裝水缸容量指示牌 位置: 1/F 上水泵房及天台泵房 共 2 塊

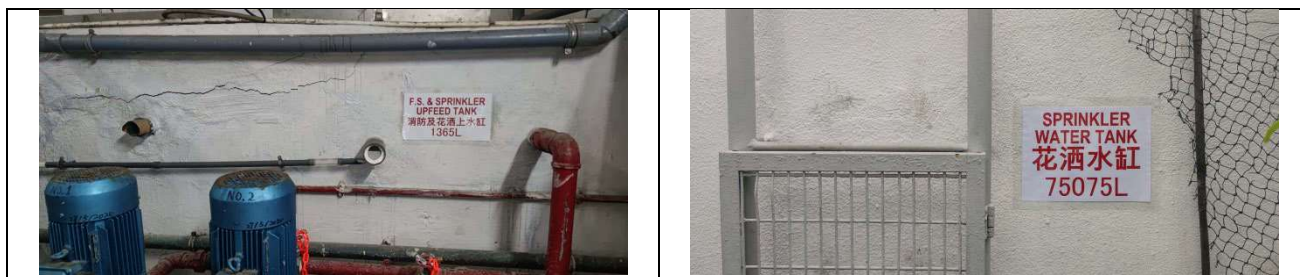


18 加裝閘制掛鎖 位置: G/F 總控制閥, 1/F 上水泵房及天台泵房 共 1 單



19 加裝閘制掛鎖 位置: 樓層分層制 共 1 項

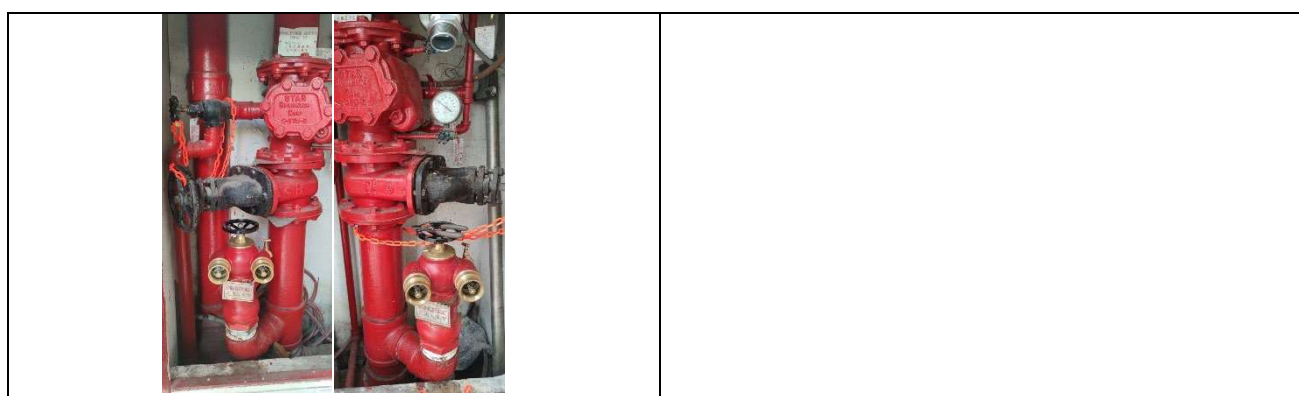

20 加裝消防花灑 Proving Pipe 位置: G/F 花灑總控制閥 共 1 支

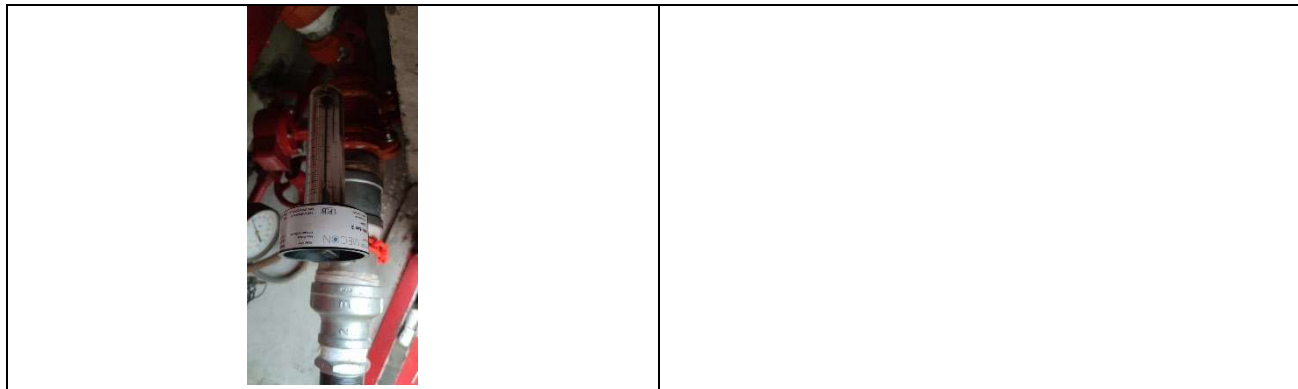

21 加裝消防氣昇連閘制

位置: 5/F 花灑主喉及天台花灑主喉 共 1 套



〈完〉