


1. 兆恒閣

1.1 更換損壞之上水泵訊號指示燈 (5 個)

位置:G/F 消防上水泵房

已更換損壞指示燈 5 個，其中泵運行燈有線路故障問題

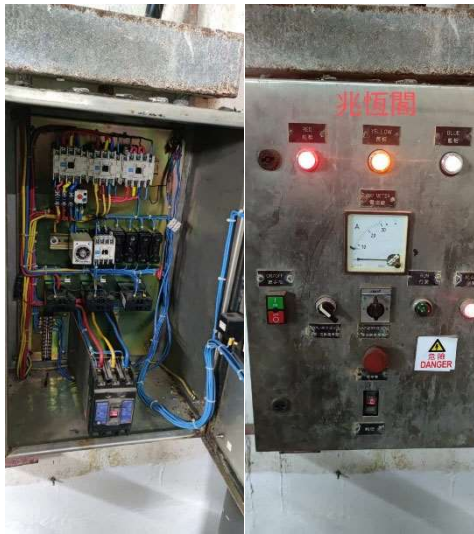


1.2 提供人手及物料更換損壞之搖擺式喉輦盤 (1 套)

位置:5/F



1.3 提供人手及物料更換損壞之消防鈴手 (2 個)

位置:19/F、11/F

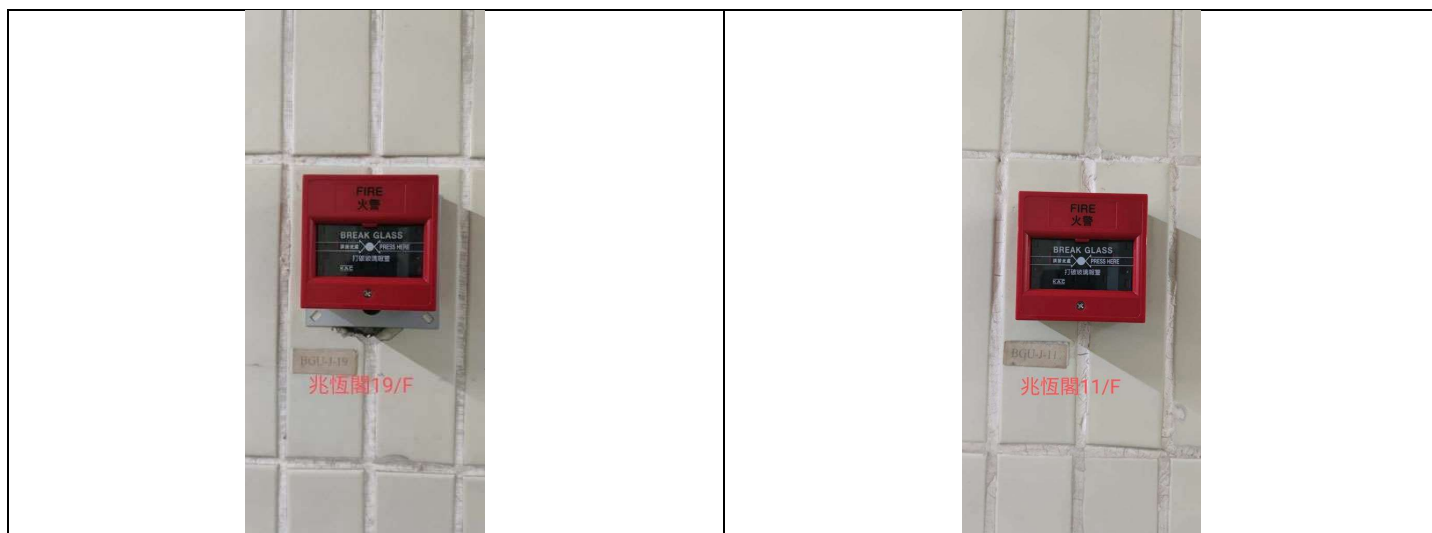

1.4 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘 (3 個)

位置:23/F、15/F 及 8/F



1.5 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 個)

位置: G/F 消防入水制

檢查入水掣部件發現損壞，需要更換



1.6 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 個)

位置: G/F 消防入水制



1.7 更換損壞之龍頭膠圈(1 個)


位置:29/F



2. 兆順閣

2.1 更換已過期 5 年期之 5KG CO2 滅火筒 (2 支)

位置: G/F 總電擊房、G/F 電話房

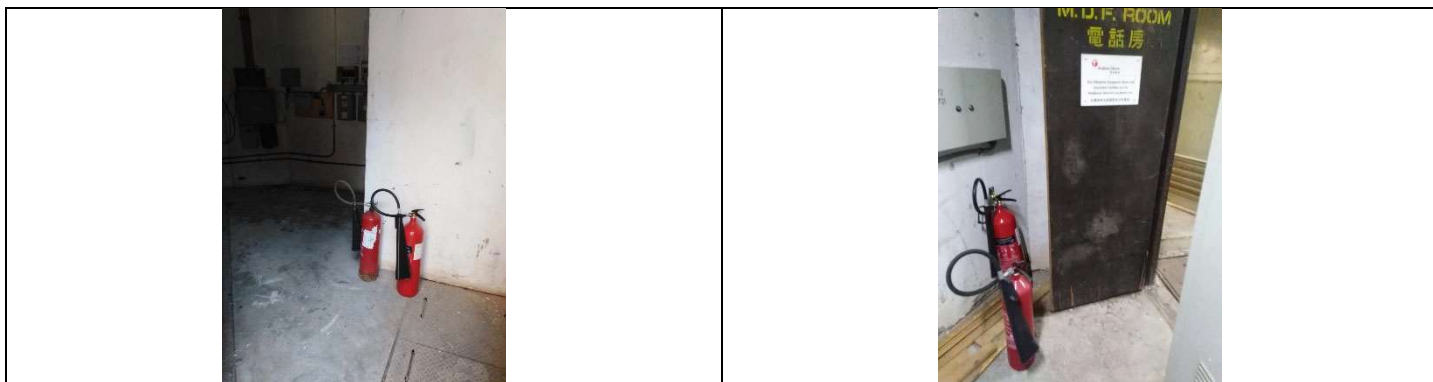

2.2 提供人手及物料更換損壞之消防掣手(1 個)

位置:9/F



2.3 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘(3 個)

位置: 17/F、13/F 及 9/F



2.4 更換損壞之上水泵訊號指示燈(5 支)

位置: G/F 消防上水泵房



2.5 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 個)

位置: G/F 消防入水制



2.6 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 個)

位置:G/F 消防入水制



3. 兆昌閣

3.1 提供人手及物料更換損壞之消防掣手(1 個)

位置:16/F



3.2 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘(1 套)

位置:13/F



3.3 提供人手及物料更換閃響裝置,包括更改現有之線路(1 個)

位置: G/F 消防泵房 (因舊有之設備已停產)



3.4 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 套)

位置: G/F 消防入水制

檢查入水掣部件發現損壞，需要更換



3.5 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 套)

位置: G/F 消防入水制



4. 兆豪閣

4.1 更換已過期 5 年期之 5KG CO2 滅火筒(1 支)

位置: G/F 電掣房



4.2 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘(3 個) 位置: 33/F、30/F 及 21/F



兆豪閣33/F



兆豪閣30/F



兆豪閣21/F

4.3 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 個)

位置: G/F 消防入水制



4.4 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 個)

位置: G/F 消防入水制



5. 兆平閣

5.1 更換已過期 5 年期之 5KG CO2 滅火筒(1 支)

位置: G/F 消防泵房



5.2 更換已過期 5 年期之 9L 水劑滅火筒(1 支)

位置: G/F 垃圾房




5.3 提供人手及物料維修嚴重漏水之消防1號泵(1項)

位置: 消防泵房-消防1號泵



5.4 跟查及維修不能正常運作之消防2號泵控制線路 (1個)

位置: G/F 消防泵房

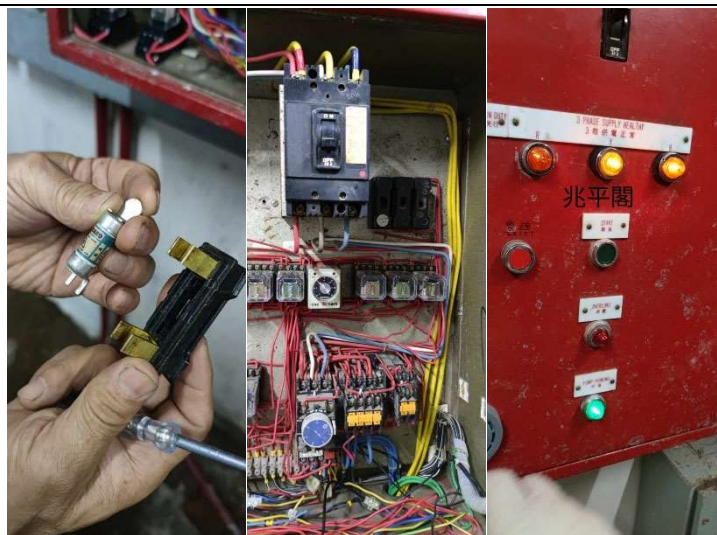

5.5 提供人手及物料更換損壞之消防掣手(1 個)

位置: 6/F



5.6 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘 (1 個)

位置: 25/F



5.7 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件

位置: G/F 消防入水制

檢查入水掣部件發現損壞，需要更換



5.8 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 個)

位置: G/F 消防入水制



5.9 提供人手物料維修燈號顯示訊號線連更換有關之制件(1 個)

位置: G/F 消上水泵房



6. 兆暉閣

6.1 更換損壞之 9L 水劑滅火筒(1 支)

位置: G/F 垃圾房



6.2 提供人手及物料更換損壞之消防掣手(2 個)

位置: 16/F 及 11/F



6.3 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘(1 個)

位置: 6/F



6.4 提供人手及物料更換嚴重漏水之消防 2 號泵 (1 項)

位置: 消防泵房-消防 2 號泵



6.5 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 個)

位置: G/F 消防入水制



6.6 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 個)

位置: G/F 消防入水制



7. 兆樂閣

7.1 更換已過五年期之 5kg 是 Co2 滅火筒(1 支)

位置: G/F 上水泵房




7.2 更換損壞之上水泵訊號指示燈(2 個)

位置: G/F 消防上水泵房



7.3 更換損壞之龍頭膠圈(1 個)

位置: 12/F

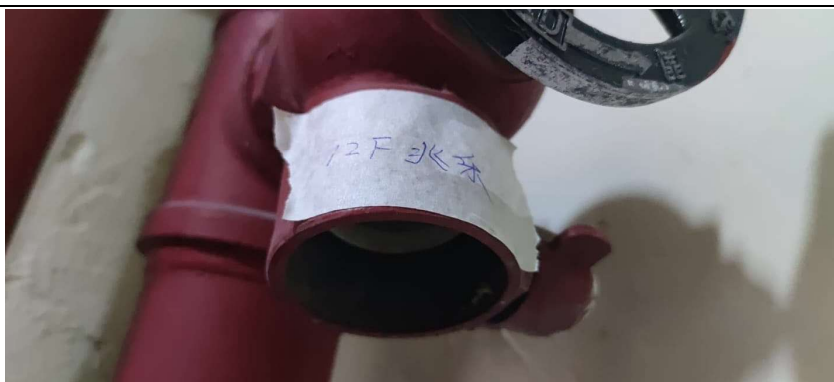

7.4 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 個)

位置: G/F 消防入水制



7.5 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 個)

位置: G/F 消防入水制



8. 兆麗閣

8.1 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘(1 個)

位置: 7/F



8.2 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 個)

位置: G/F 消防入水制



8.3 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 個)

位置: G/F 消防入水制



9. 兆基閣

9.1 提供人手及物料更換損壞之消防掣手(1 個)

位置: 6/F



9.2 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘 (2 個)

位置: 13/F 及 4/F



9.3 提供人手及物料更換損壞之搖擺式喉輓盤 (2 套)

位置: 28/F 及 18/F



9.4 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 個)

位置: G/F 消防入水制

檢查入水掣部件發現損壞，需要更換




9.5 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌(1 個)


位置: G/F 消防入水制



9.6 更換損壞之龍頭膠圈 (5 個)

位置: 26/F、21/F、18/F、5/F、2/F

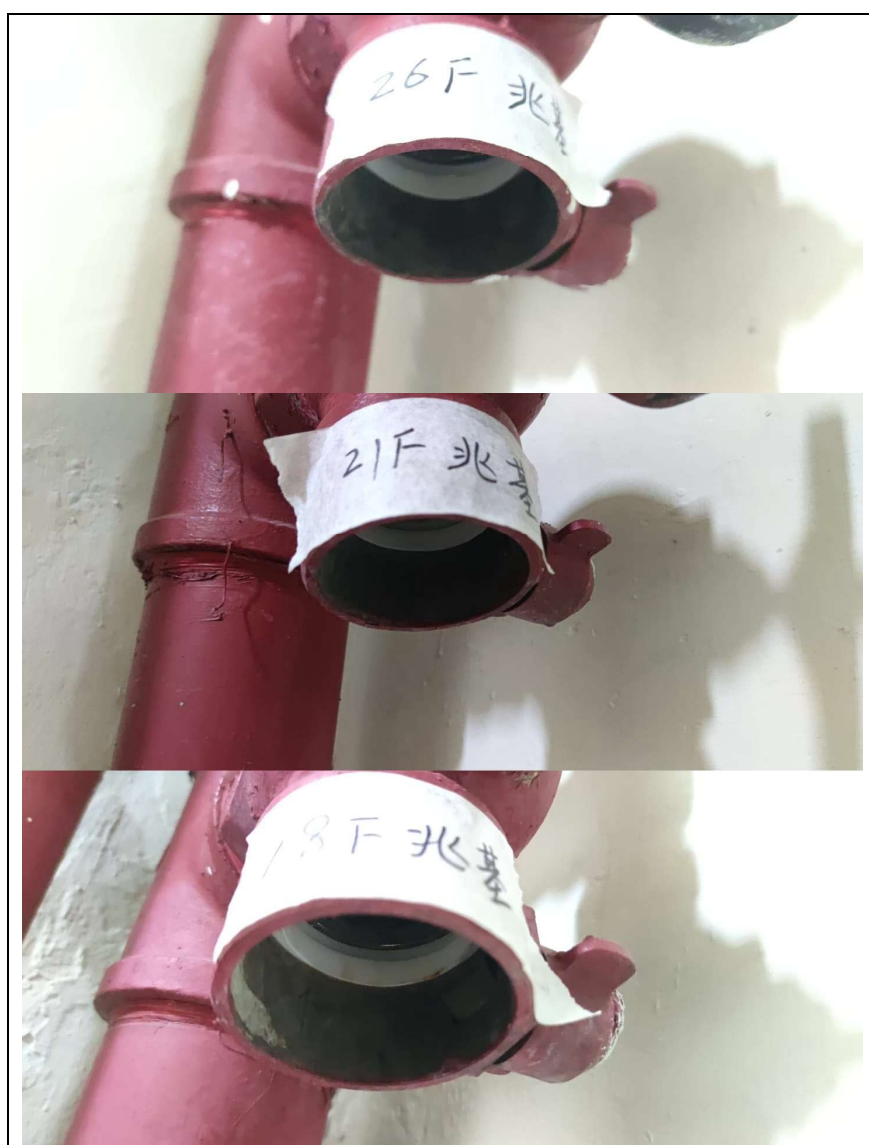

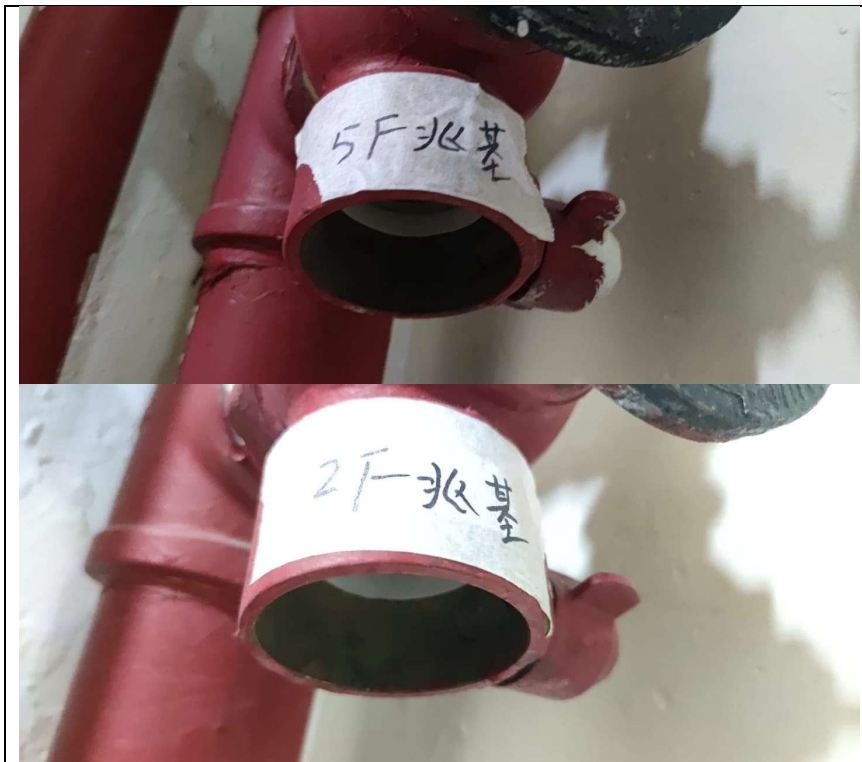

10. 兆寧閣

10.1 損壞之 9L 水劑滅火筒 (1 支)

位置: G/F 垃圾房



10.2 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘 (1 個)

位置: :20/F



10.3 提供人手及物料更換損壞之消防鈴手 3 個)

位置: 26/F、24/F 及 17/F




10.4 提供人手及物料更換損壞之搖擺式喉轆盤(2套)


位置: 11/F 及 17/F (18吋盤代替)



10.5 更換損壞之龍頭膠圈 (6個)

位置: 21/F、15/F、12/F、9/F、4/F 及 2/F

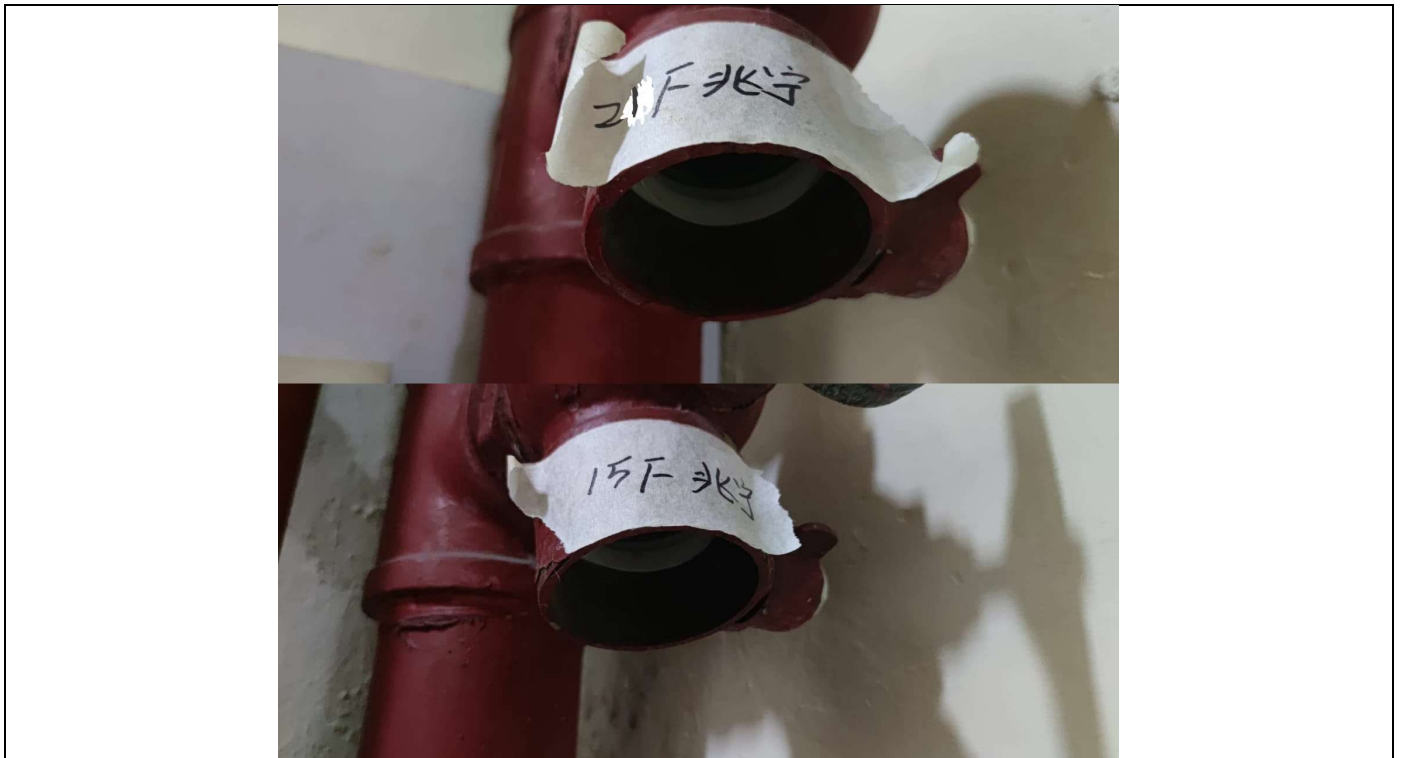

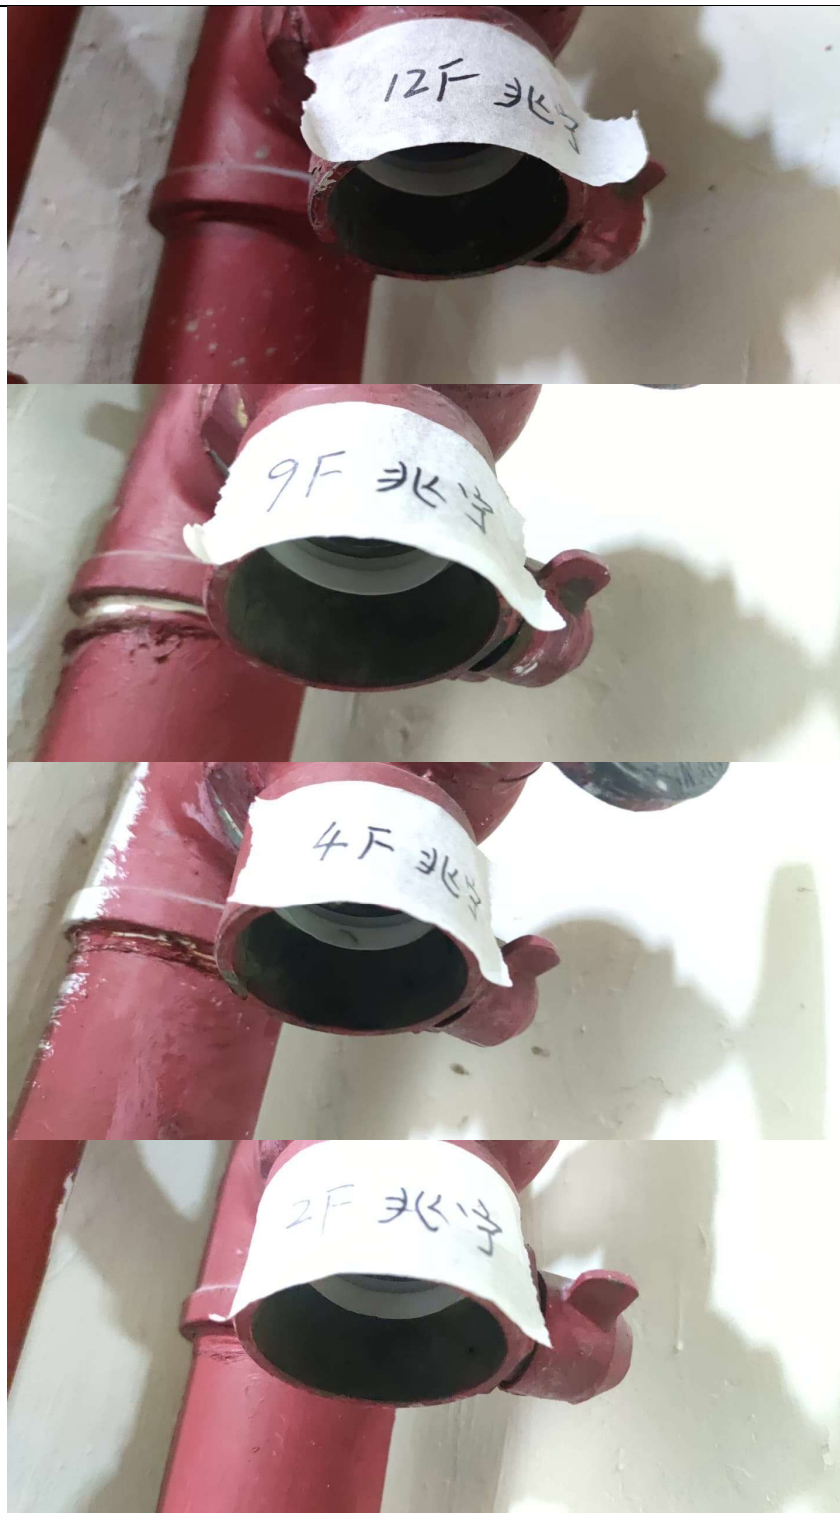

10.6 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件 (1 個)

位置: G/F 消防入水制

檢查入水掣部件發現損壞，需要更換



10.7 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌 (1 個)

位置: G/F 消防入水制



11. 兆泰閣

11.1 提供人手及物料更換損壞之消防掣手(3個)

位置: 21/F、15/F 及 1/F




11.2 提供人手及物料更換損壞之消防警鐘 (2個)

位置: : 10/F 及 9/F



11.3 跟查及維修無法正常運作之消防拎手(高組)訊號線(1 單)

位置: G/F 消防泵房至高組拎手

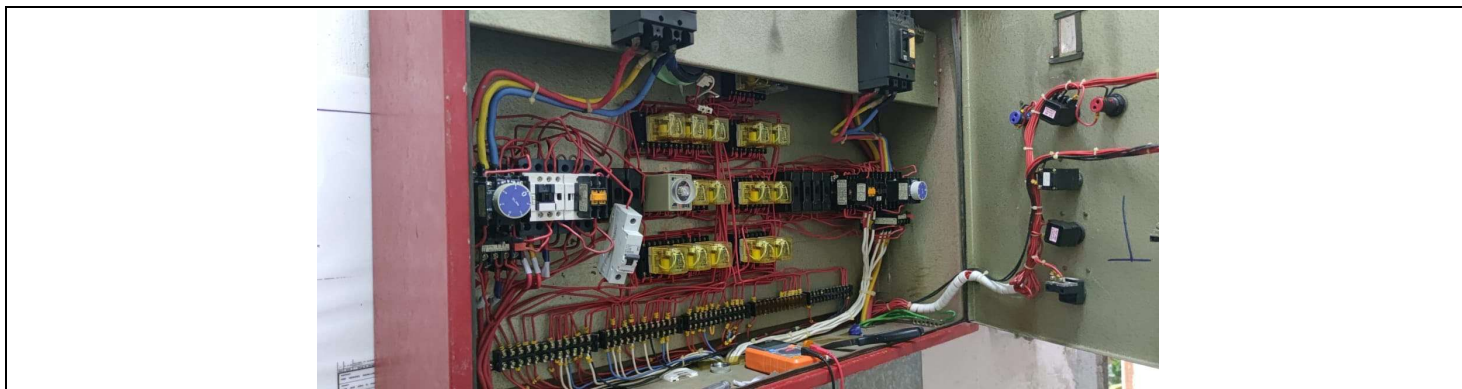

11.4 提供人手拆除及檢查入水制內之活動部件(1 單)

位置: G/F 消防入水制

檢查入水掣部件發現損壞，需要更換




11.5 提供人手安裝消防入水制檢查指示牌 (1 個)

位置: G/F 消防入水制



11.6 更換損壞之龍頭膠圈 (3 個)

位置: 17/F、5/F 及 1/F

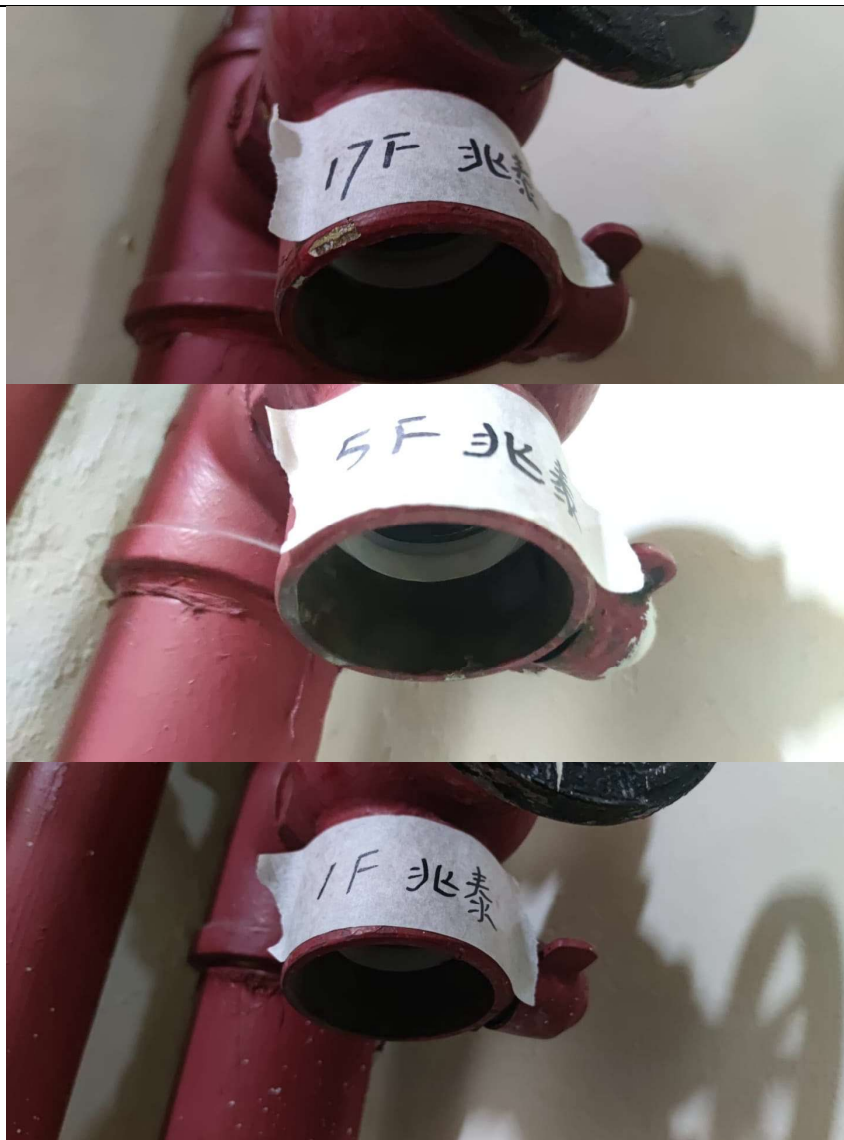

<完>