





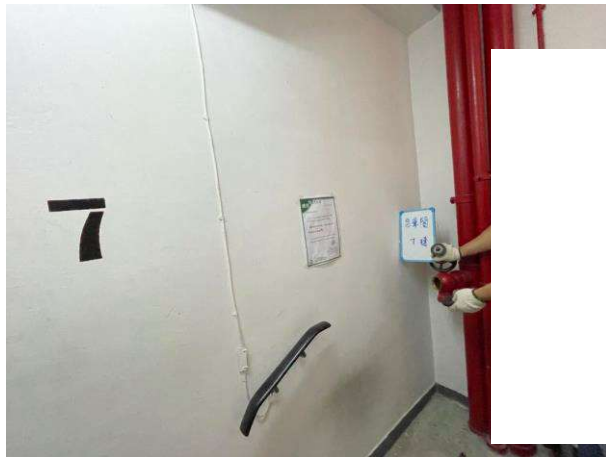

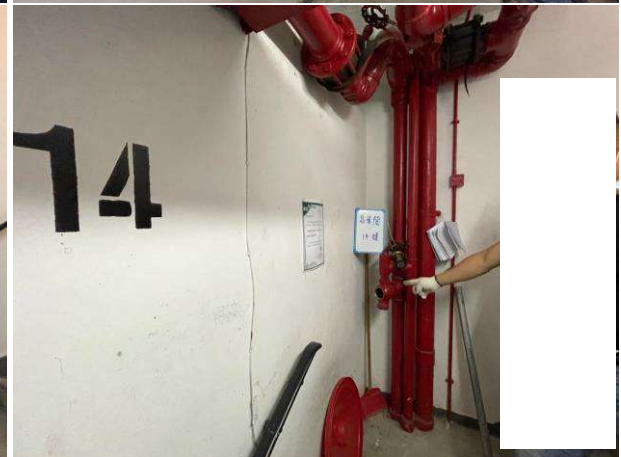

2. 提供人手工具及物料, 更換 25mm 消防喉轆喉約 2 尺, 包括所需配件及#316 不銹鋼喉碼 x 2  
位置: 6/F, 10/F

加裝前

加裝後



加裝前

加裝後



3. 提供人手工具及物料, 開關大廈消防喉轆系統之放水及入水測試完成

4. 提供人手工具及物料, 更換 5kg CO2 滅火筒 x 3  
位置: R/F(F.S. PUMP RM & LIFT RM), G/F 電掣房









## 昌貴閣

5. 提供人手工具及物料, 更換龍頭皮 x 27  
位置: 1/F-27/F

### 更換後



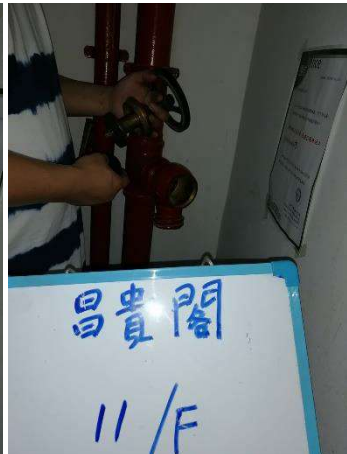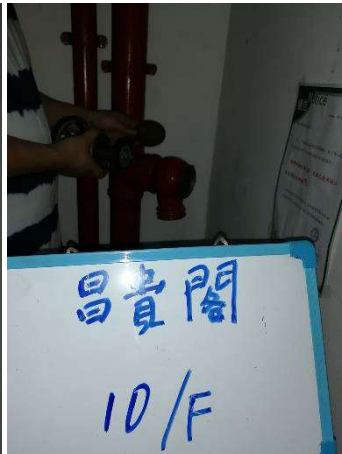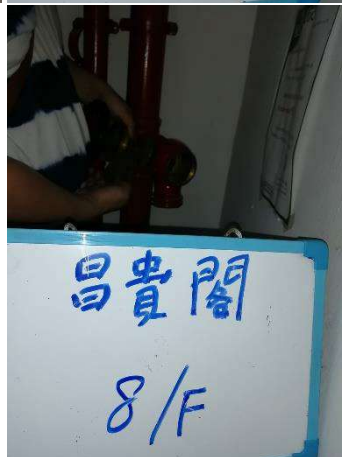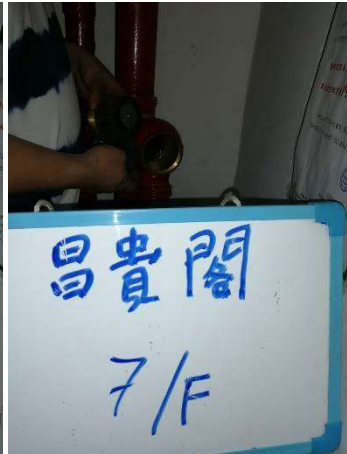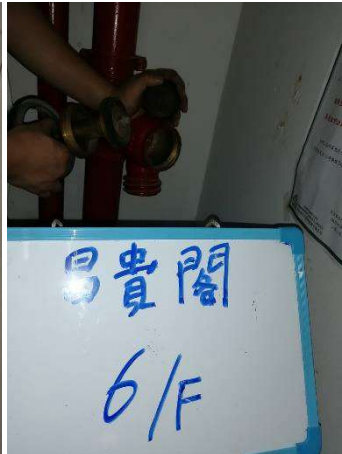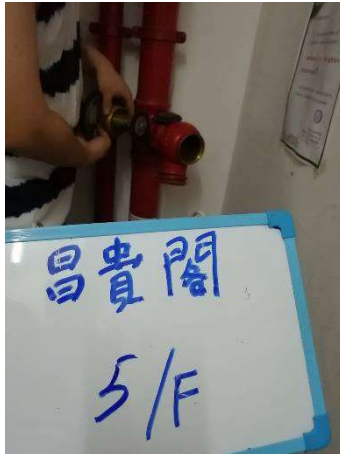







6. 提供人手工具及物料, 開關大廈消防喉轆系統之放水及入水測試  
完成
7. 提供人手工具及物料, 更換出路牌 X 1  
位置: 3/F 管理處

更換後



8. 提供人手工具及物料, 更換 5kg CO2 滅火筒 x 4  
位置: R/F(F.S. PUMP RM),3/F(LIFT RM, WATER PUMP RM), G/F LOBBY

更換後



9. 提供人手工具及物料, 更換 2kg 乾粉滅火筒 x 1  
位置: 3/F 管理處

更換後



10. 提供人手工具及物料, 更換 9 公升水劑滅火筒 x 2  
位置: 3/F NEAR LIFT, G/F LOBBY



11. 提供人手工具及物料, 更換地下大堂消防龍頭喉約 3 吋,長約 3 至 3 米半,3 吋曲 1 個,打鑿及修補地台,包括所需配件及#316 不銹鋼喉碼,完成後需進行著水及放水測試正常運作. x 1  
位置: 地下 1/F-G/F



## 昌富閣

12. 提供人手工具及物料, 更換龍頭皮 x 23  
位置: 1/F, 3/F-24/F

更換後







13. 提供人手工具及物料, 開關大廈消防喉轆系統之放水及入水測試  
完成

14. 提供人手工具及物料, 更換 220V 消防警鐘, 包括所需配件 x 1  
位置: 4/F

更換後



15. 提供人手工具及物料, 更換 5kg CO2 滅火筒 x 2  
位置: R/F(F.S. PUMP RM), G/F LOBBY

更換後



16. 提供人手工具及物料, 更換 9 公升水劑滅火筒 x 1  
位置: G/F LOBBY



## 停車場

17. 提供人手工具及物料, 更換 26 吋出口燈箱完成後測試正常運作 x 2  
位置: B/F



18. 提供人手工具及物料, 更換 220V 消防警鐘,包括所需配件,完成後測試正常運作 x 1  
位置: B/F 近車場入口



19. 提供人手工具及物料, 更換 5kg CO<sub>2</sub> 滅火筒 x 1  
位置: B/F 升降機房



20. 提供人手工具及物料, 更換 9 公升泡劑滅火筒 x 2  
位置: B/F (1 號,15 號車位)

更換後



21. 提供人手工具及物料, 維修 1 號花灑泵供電及控制線路, 完成後需測試正常運作. 如發現其他問題  
需另行報價 x1  
位置: B/F 花灑泵房

維修及更換零件後供電及綫路回復正常,但發現 1 號花灑泵積死,需另行報價維修

維修及更換前後



22. 提供人手工具及物料, 更換花灑補壓泵士撻製, 完成後需測試正常運作 x 1  
位置: B/F 花灑泵房

更換後



## 變電站

23. 提供人手工具及物料, 進行 CO2 滅火筒之水壓測試 x 12

位置: A 變電站 x 5, B 變電站 x 7

於 17 號完成測試



<完>