


➤第1座

更換煙霧感應器

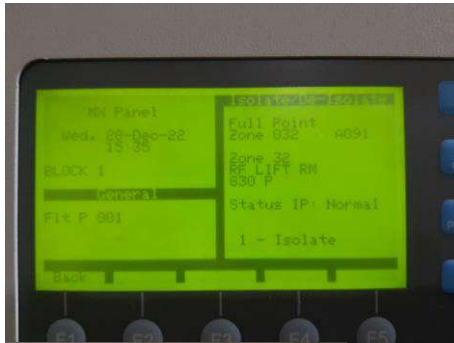

R/F 升降機房 (A91)

更換射咀箱連玻璃



G/F 正門

安裝消防水缸容量牌



R/F

跟查/維修 掙手線路 (A 29)



發現程式內沒有 A29 任何信息，最接近是 A39 垃圾房外。

➤第2座

安裝消防水缸容量牌




R/F

更換 24V/DC 警鐘




G/F 入水掣, 22/F

跟查/維修 消防控制箱線路(接地故障)

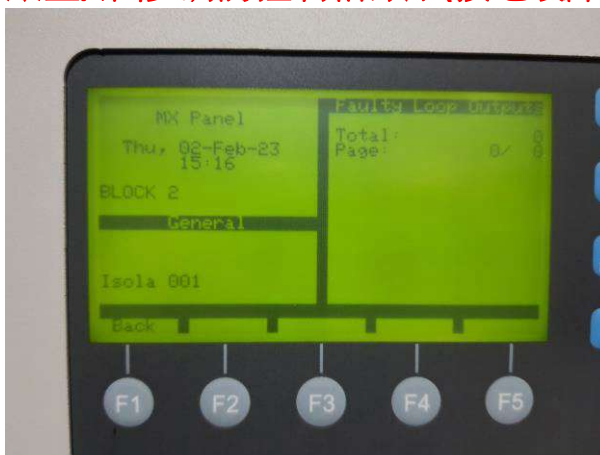

➤第3座

更換煙霧感應器

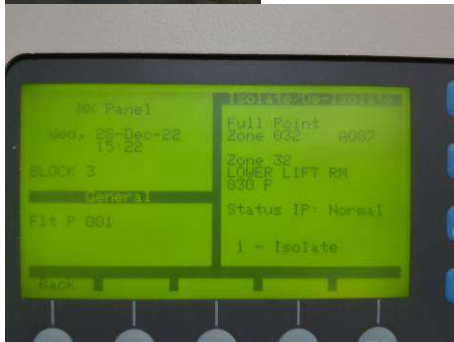


R/F 升降機房 (A87)

安裝消防水缸容量牌



R/F

跟查/維修 消防控制箱線路(LOOP故障)

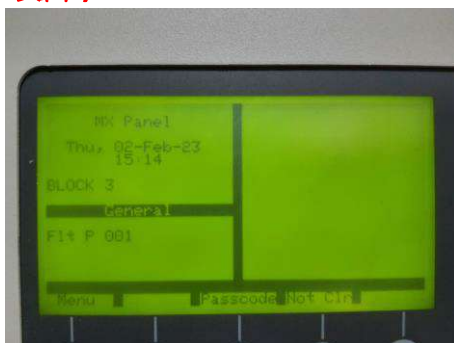

更換 9L 水筒



G/F 垃圾房



➤第4座

更換 24V/DC 警鐘




G/F 入水掣 X2,街市近 M39 鋪

安裝消防水缸容量牌



R/F

跟查/維修 消防控制箱線路(接地故障)

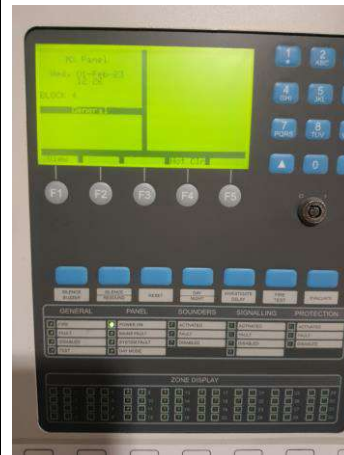

跟查/維修 消防入水掣線路




➤第5座

安裝消防水缸容量牌



R/F

更換 5KG CO2 滅火筒

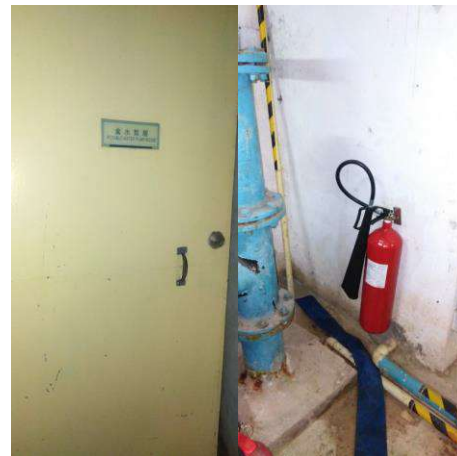

G/F 食水泵房

更換 24V/DC 警鐘



11/F

➤第6座

安裝消防水缸容量牌



R/F

更換喉輻射咀連玻璃



G/F

更換 消防拎手掣

更換 24V/DC 警鐘




4/F



11/F,18/F

跟查/維修 消防控制箱線路(接地故障)

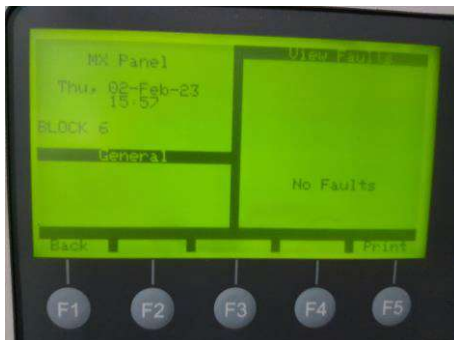

G/F

更換熱度頭




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311

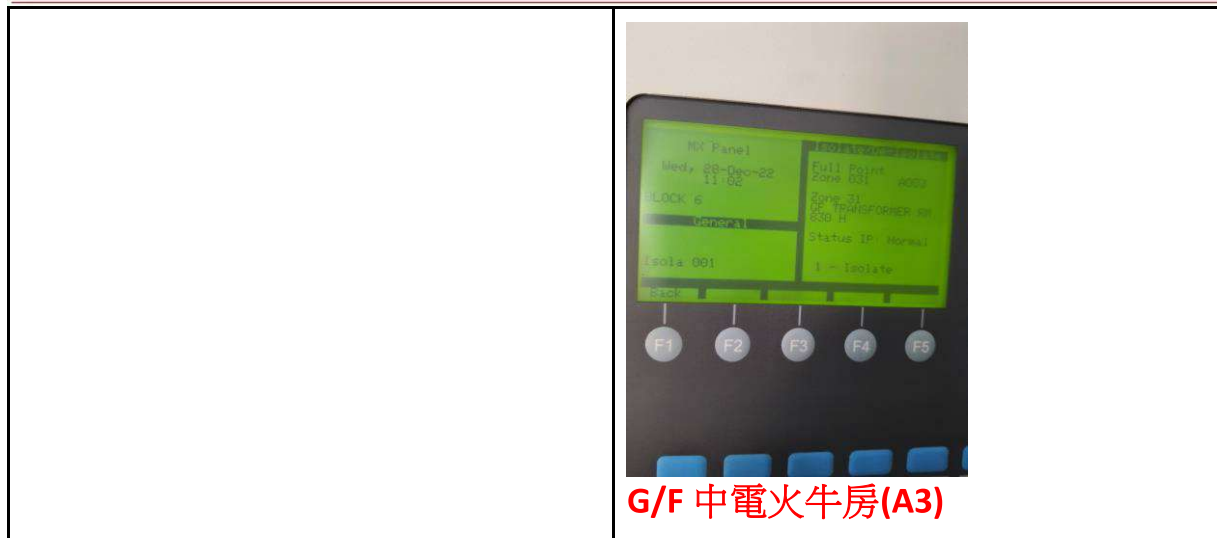

➤第7座

安裝消防水缸容量牌



R/F

➤第8座

更換熱度頭



G/F 中電火牛房(A1),G/F 食水泵房(A13)

安裝消防水缸容量牌



R/F

跟查/維修 消防掣手掣線路



G/F S85 鋪外(A37)

跟查後發現掣手機器式損壞需報價更換

跟查/維修 流水掣模件線路



G/F

➤第9座

更換 5KG CO2 滅火筒



更換熱度頭





R/F 升降機房

G/F 有線電視機房



G/F 食水泵房(A13)

更換 24V/DC 警鐘



16/F

安裝消防水缸容量牌



R/F

更換訊號卡





R/F 發電機房(A93),S93 內閘掣(A40)和流水掣(A41)

跟查/維修 消防掣手掣線路



G/F 垃圾房

更換 消防掣手掣(防水)



G/F 垃圾房

跟查/維修 消防控制箱線路(LOOP 故障)



G/F

➤第 10 座

安裝消防水缸容量牌



R/F

更換 24V/DC 警鐘



25/F

跟查/維修 消防掣手掣線路



G/F 垃圾房側

更換 3KG CO2 滅火筒



G/F 保安室

更換 5KG CO2 滅火筒





R/F 發電機房,食水泵房

G/F 大堂,消防泵房,食水泵房,沖廁水泵房,電掣房


➤第 11 座

更換 5KG CO2 滅火筒



G/F 消防上水泵房,有線電視房,沖廁水泵房,電制房

更換 熱度頭

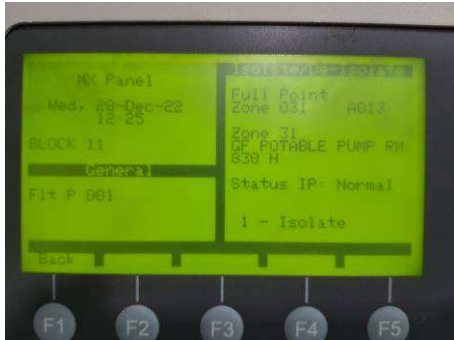

G/F 食水泵房(A13)

更換 流水掣



G/F

更換 9L 水筒

安裝消防水缸容量牌



G/F 垃圾房



R/F

➤第 12 座

安裝消防水缸容量牌



R/F

更換 24V/DC 警鐘



6/F, 21/F

更換 5KG CO2 滅火筒



G/F 消防上水泵房,有線電視房,管理處

更換 3KG 乾粉筒



G/F 保安控制室

更換 3KG CO2 滅火筒



G/F 保安室

➤第 13 座

安裝消防水缸容量牌



R/F

更換 24V/DC 警鐘



30/F

更換 5KG CO2 滅火筒



G/F 消防上水泵房


跟查/維修 消防控制箱線路 (COMMON ALARM)



G/F

因 A45 數碼模塊損壞引致故障，需報價更換

更換消防掣手掣(防水)和訊號卡

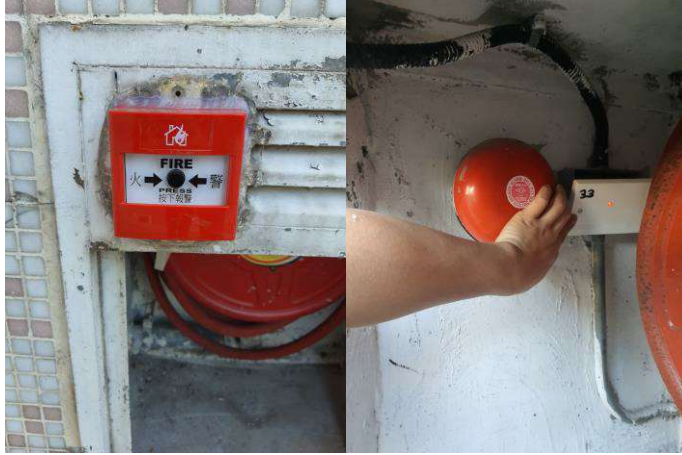

G/F 垃圾房

➤第 14 座

更換 24V/DC 警鐘



8/F,14/F,15/F

安裝消防水缸容量牌



R/F

➤第15座

安裝消防水缸容量牌



更換 24V/DC 警鐘



24/F

➤第 16 座

安裝消防水缸容量牌



跟查/維修 消防掣手掣線路




G/F 垃圾房

更換 消防掣手掣(防水)和訊號卡



更換煙霧頭

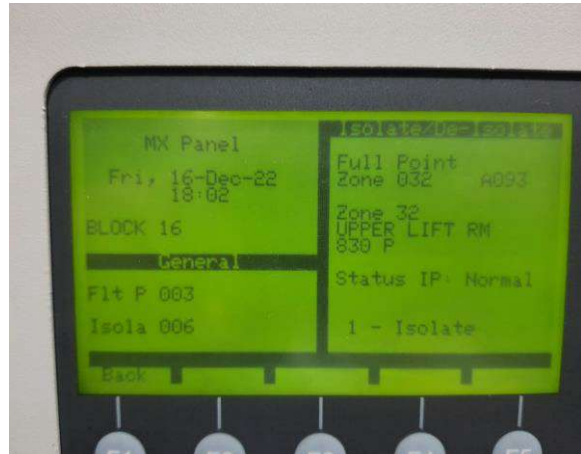




G/F 垃圾房



R/F 升降機房(A93)


更換熱度頭



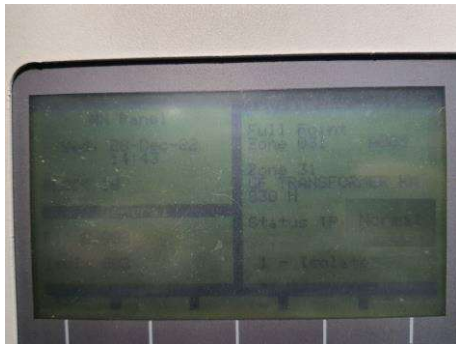

G/F 火牛房(A3,A4,A5)

跟查/維修 消防控制箱線路(接地故障)

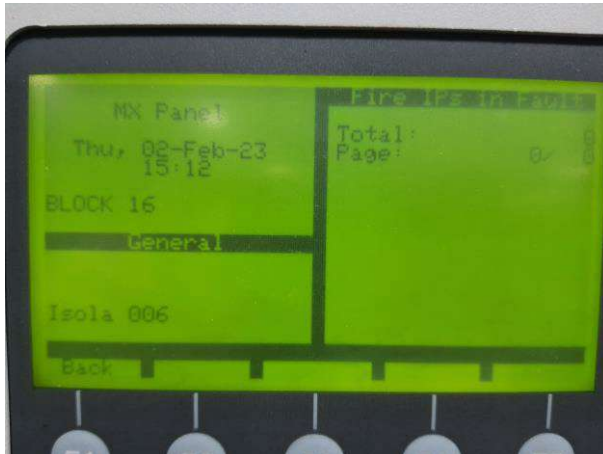

G/F

➤停車場和垃圾站

更換 24V/DC 警鐘



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



1/F 132 車位, 165 車位

2/F 25 車位, 113 車位, 182 車位

4/F 近 2 號升降機, 近 3 號梯門口, 近 4 梯門


安裝消防花灑水缸容量牌



R/F

更換煙霧頭

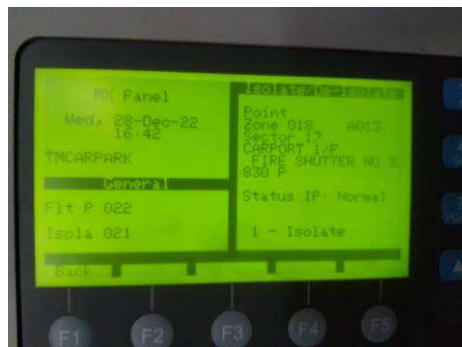

	 1/F 防火閘(A013)
更換 200mm 24V/DC 警鐘  G/F 近控制室	更換 9L 水筒  G/F 大垃圾站
更換 150mm 消防街龍頭水缸波咯掣連銅波  R/F	更換 沙筒  2/F 近 2 號升降機, 3/F 113 車位
更換 5KG CO2 滅火筒	

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



R/F 水泵房,1/F 消防上水泵房,2/F 電錶房,PTI 水泵房